

Legende	
Deckenausbildung	Bodenausbildung
STB-Decken Fertiggle, Stöße gespachtelt, weißer Strukturstrich	schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)
Abhangsdecke Gipskarton min. 12,5 mm, Raufaser	schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)
Verspa. min. "1/2", Teilungsrundung, Kalenderschnitt, Raufaser weiß	Zementestrich, Anstrich/Beschichtung grau (Keller)
Verlufung überstreicher	Vinylbeläge auf Schwimmstrich (Zl., Dielen, Flure)
Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbstrich (Loggia 2 OG)	Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Bsk., Loggia)
Sichtbeton (Balkone)	

Legende	
Wandausbildung	
Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	Fliesen, raumhoch (Dusche)
Mauwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbstrich (Keller)	75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)
Innenputz mit GKG-Platten (Keller)	Kalkzementputz (Bad)
Anstrich Latex, Latexelastik oder Glasfaserputz (Treppenh.)	WDVS (Loggia, Dachterrassen)
Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)	
Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)	

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen Plänen! dem Bodengutachten! Wärmeschutznachweis! Brandschutzkonzept.
Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF anzugeben.

Legende	
OK leichte Trennwand	BRH 46/50 = Brüstungshöhe
Mauwerk (n. Angabe Statik)	RH = Raumhöhe (Raumhö) ab OKFF / (ab OKFF bis UKRD)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)	
Wärmedämmung	
Gurkasten Standard: 1,025 m (Achse) ab OKFF	
Gurkasten Küchen: 1,125 m (Achse) ab OKFF	
elektrischer Antrieb für Rollläden	
Handkurbel	

Raumstempel	
Raumnummer / Funktion	Deckenausbildung
Fläche	Bodenausbildung
UKRD Umfang	Wandausbildung
OKFF	
DE/TE/BE	Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
FE/NE	Fassaden- und Notentwässerung
WL	Wandleuchte

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfdicht, aussen: winddicht und dampfdiffusionssoffen
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe der Fachplanung
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl./ Fundamentdurchgänge/ Grundleitungen/ Revisionsöffnungen nach Fachplanung

Hinweis Putz (innen/außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenputz mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
- Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

Hinweis Dachentwässerung:
- Bemessung RR nach Angaben der Fachplanung

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6 Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8 Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9 Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10 Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch
Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK-UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

e	Vermessung Dachentwässerung	21.11.2016	za
d	Änderung Schachtentraufung Aufzug	09.08.2016	mk
c	Eintragung Anstauhöhen Notentwässerung	01.08.2016	za
b	Eintragung Anschlagpunkte (Sekuranten)	19.05.2016	za
a	Anpassung Höhen mit OKFF	12.04.2016	ca


INDEX: BEMERKUNG DATUM NAME

PLANÄNDERUNGSLISTE

PROJEKT	Neubau von Eigentumswohnungen Arnhelmweg 21-29 48161 Münster-Gievenbeck
Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)	
Das Brandverhalten der Bauteile und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem beizulegenden Brandschutzkonzept zu entnehmen. Alle Maße sind geplante Maße und stlich abzugleichen. Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit Genehmigung des Architekten.	

ÜBERSICHTSPLAN	
HÖHEN	H21-23 GR.00 OKFF EG ± 0.00 = 68.46 m ü.NHN

BAUHERR	Wohn-Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster Steinfurter Straße 60 48149 Münster Tel. 0251 7008-0 Fax. 0251 7008-300 E-Mail: info@wohnstadtbau.de
ARCHITEKT	3pass Architektinnen Stadtplanerinnen Kath. Meyerle BDA Kreider Straße 36 59075 Köln Telefon +49 (0)2 21 - 130 987 0 Telefax +49 (0)2 21 - 130 987 33 E-Mail: buro@3pass.de www.3pass.de
PLANUNGSPHASE	A AUSFÜHRUNGSPLANUNG
STATUS	
PLANINHALT	Dachaufsicht
PLANDATEN	MASZSTAB 1:50 ERSTDATUM 16.03.2016 ERSTELLUNGSDATUM 30.01.2017 BEARBEITER za/bv FORMAT DIN A0
ZEICHNUNGSNUMMER	A H21-23 GR.03 INDEX e PLANNR 4296

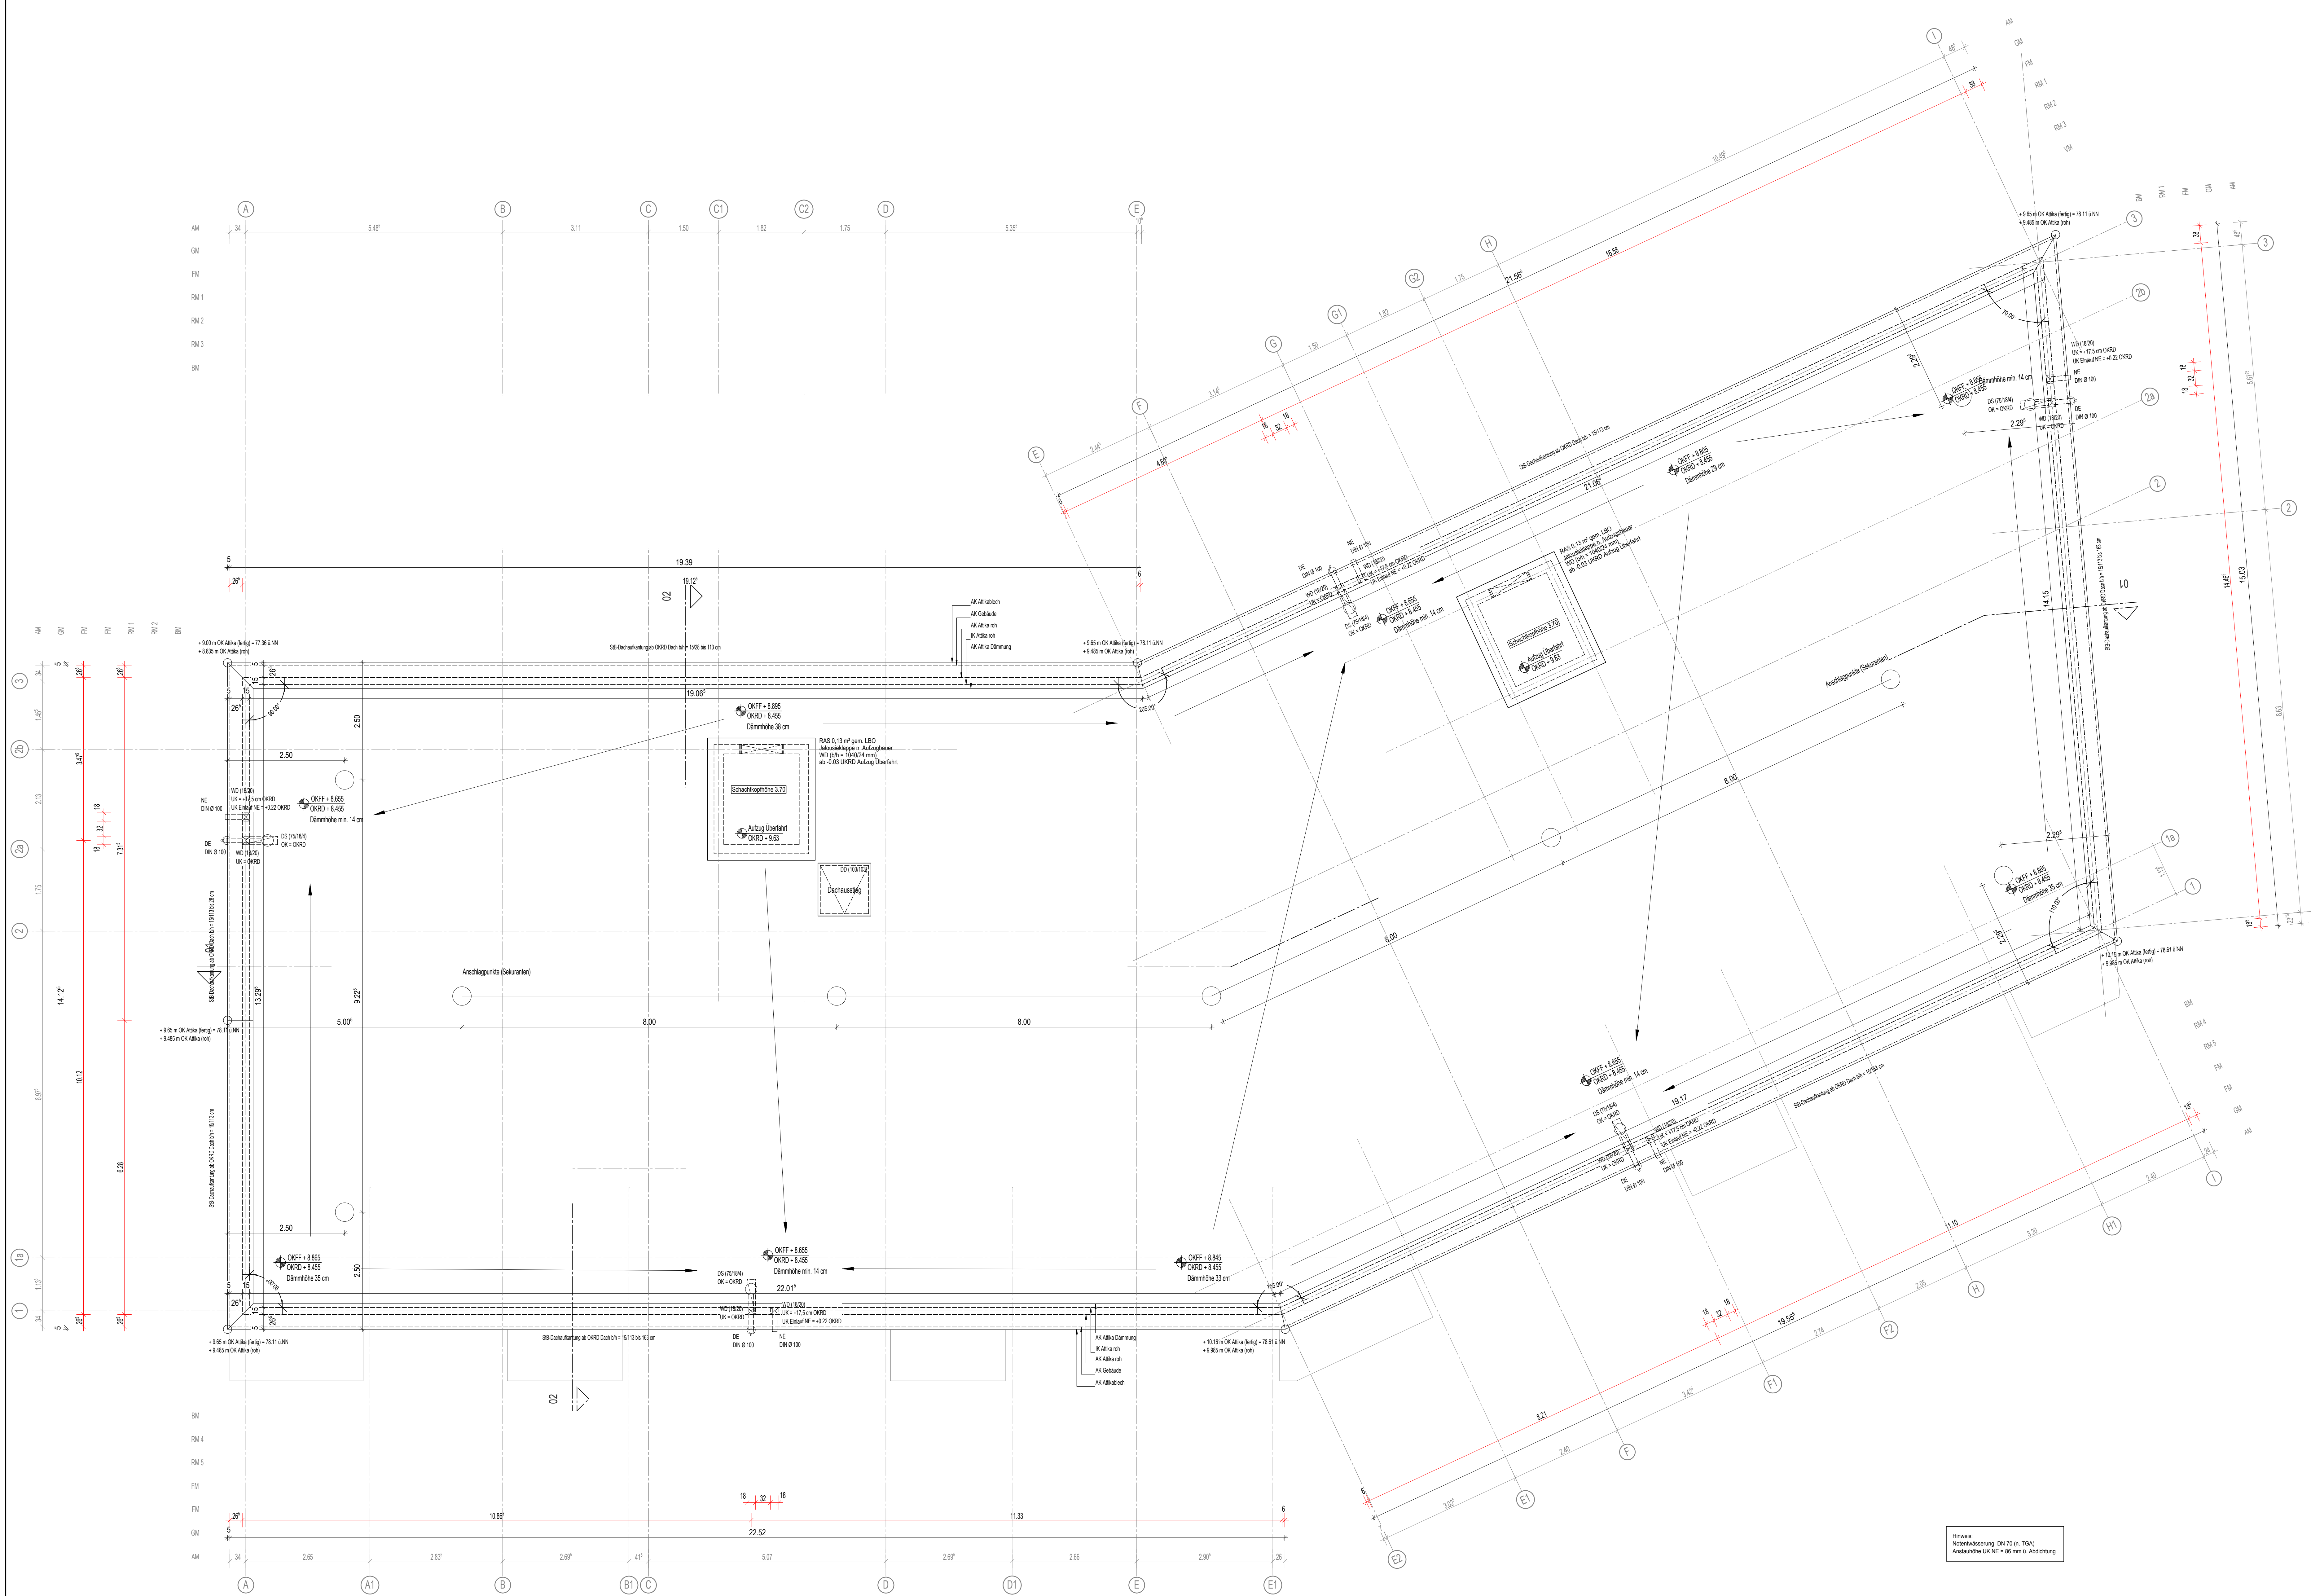

Dachaufsicht